Figure 2

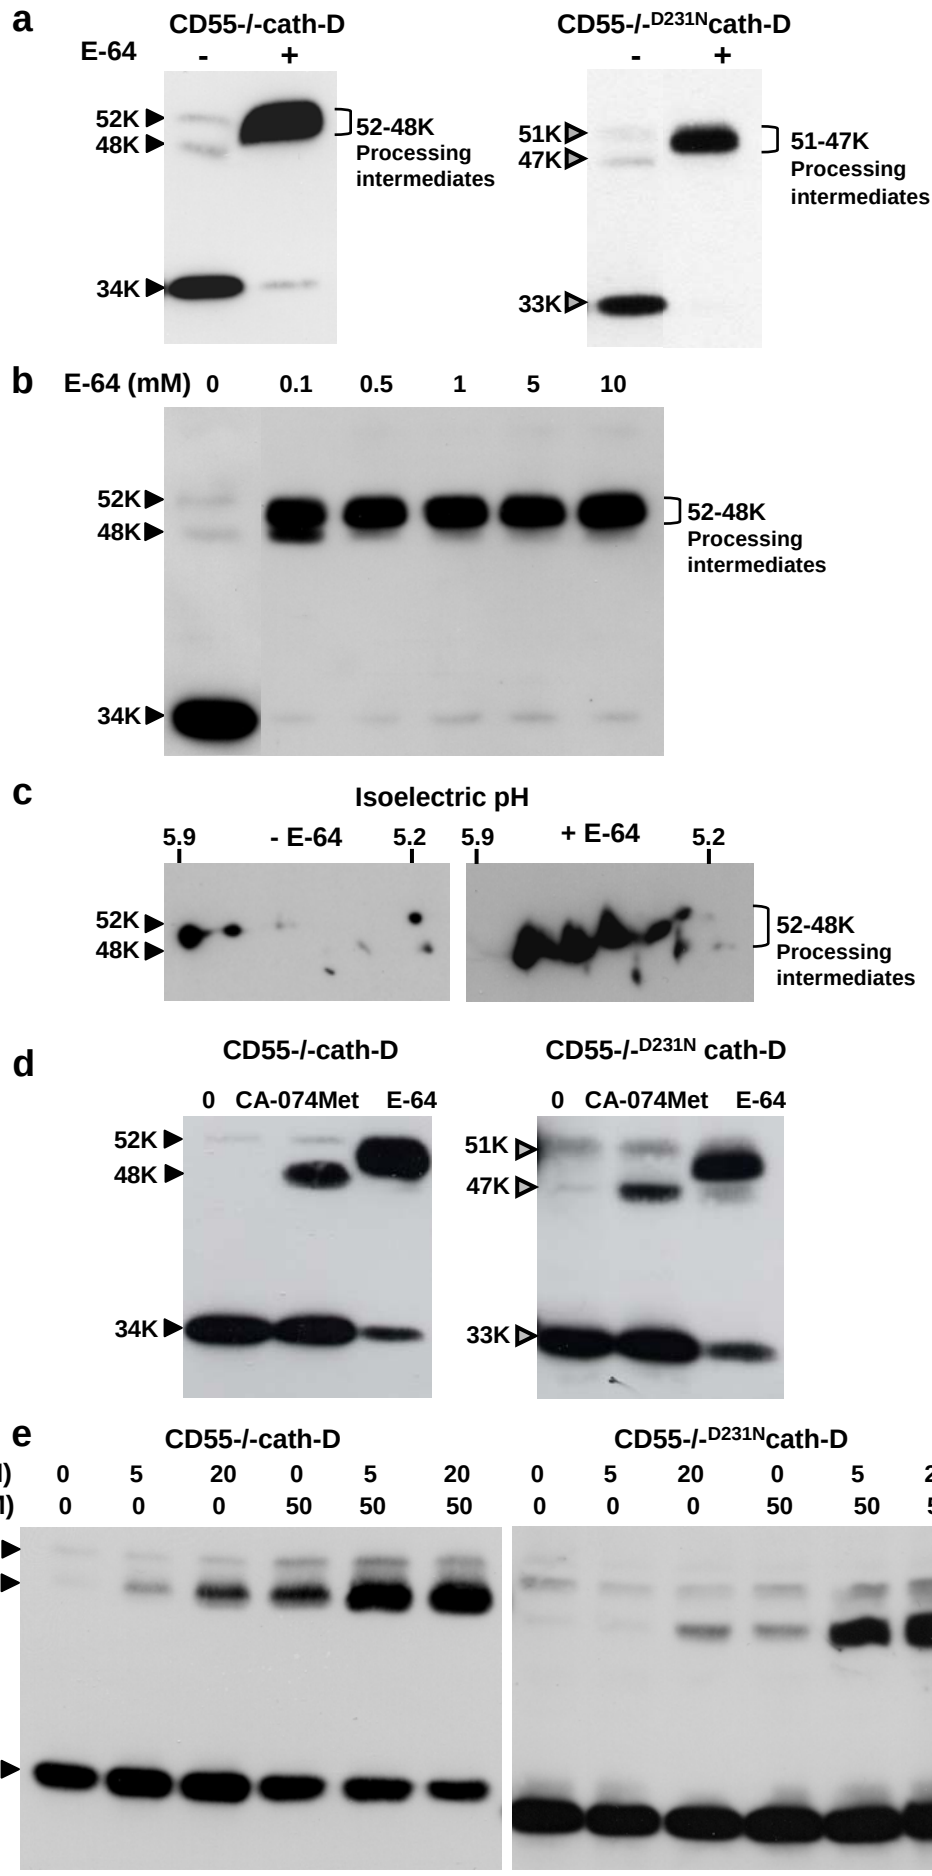
a
CD55-/-cath-D
E-64
-
+
52K
48K
34K
52-48K
Processing
intermediates
CD55-/-D231Ncath-D
51K
47K
33K
51-47K
Processing
intermediates
b
E-64 (mM) 0 0.1 0.5 1 5 10
52K
48K
34K
52-48K
Processing
intermediates
c
Isoelectric pH
5.9
- E-64
5.2
5.9
+ E-64
5.2
52K
48K
52-48K
Processing
intermediates
d
CD55-/-cath-D
0 CA-074Met E-64
52K
48K
34K
CD55-/-D231N cath-D
0 CA-074Met E-64
51K
47K
33K
e
CD55-/-cath-D
CD55-/-D231Ncath-D
CLICK-148 (μM) 0 5 20 0 5 20 0 5 20 0 5 20
CA-074Met (μM) 0 0 0 50 50 50 0 0 0 50 50 50
52K
48K
34K
51K
47K
33K